

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

Procedimiento para central telefónica / 125 (personal administrativo)

1

Al tomar conocimiento de una emergencia, ya sea a través de la señal de algún sensor/alarma automática o comunicación telefónica deberá registrar la novedad y comunicar al “**Director de Emergencia**” (Director ejecutivo ó Miembro del Directorio)

2

En caso de llamada telefónica, la operadora deberá registrar:

- Datos de quien realiza la llamada, cargo y unidad.
- Teléfono o interno de quien realiza la llamada.
- Información del sector y lugar exacto del suceso.
- Información del tipo y magnitud del suceso.

A continuación, efectuará en este orden las siguientes llamadas:

1

Avisará al personal de mantenimiento en la siguiente secuencia (**internos 124 - *373 - 120 - *390**) para que concurra al área afectada a cortar los suministros de riesgo (electricidad, combustible para caldera, gas y agua) si fuera necesario y cooperar de acuerdo al tipo de emergencia.

3

Alertará a Vigilancia, que revisará las vías de evacuación para garantizar que se encuentren libre de obstáculos y velará para que los accesos se mantengan expeditos para el ingreso de vehículos de emergencia e impedirá el ingreso de vehículos no autorizados y de personas extrañas.

2

En caso de incendio, explosión, escape de gases o similar llamar al Director de Emergencia comunicando brevemente lo ocurrido, y es este quien le dirá si debe llamar a Bomberos (100), a la policía (911), Tránsito (Municipalidad), a la policía/- tránsito para el corte de las calles Bolívar y Córdoba para permitir la rápida circulación de los vehículos de emergencia.

4

Frente a otras contingencias, debe llamar en primer lugar al Director de Emergencia o su suplente, y posteriormente a quien corresponda.



Teléfonos de emergencia

- Operadora ICC
- Mantenimiento
- Dpec
- Agua de Corrientes

Internos 0/125
124 - *373
0800 555 3732
0810 444 1441

1. Bomberos	100
2. Policía	911
3. Emergencias	107
4. Municipalidad: Tránsito	3794474799



INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES
FUNDACION CARDIOLOGICA CORRENTINA




PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

Organización del ICC para el tratamiento de emergencias

Organigrama:

A los fines de visualizar la organización del I.C.C. en lo referente al Plan de Emergencias y Evacuación y Rol de Emergencias se hace el siguiente gráfico.

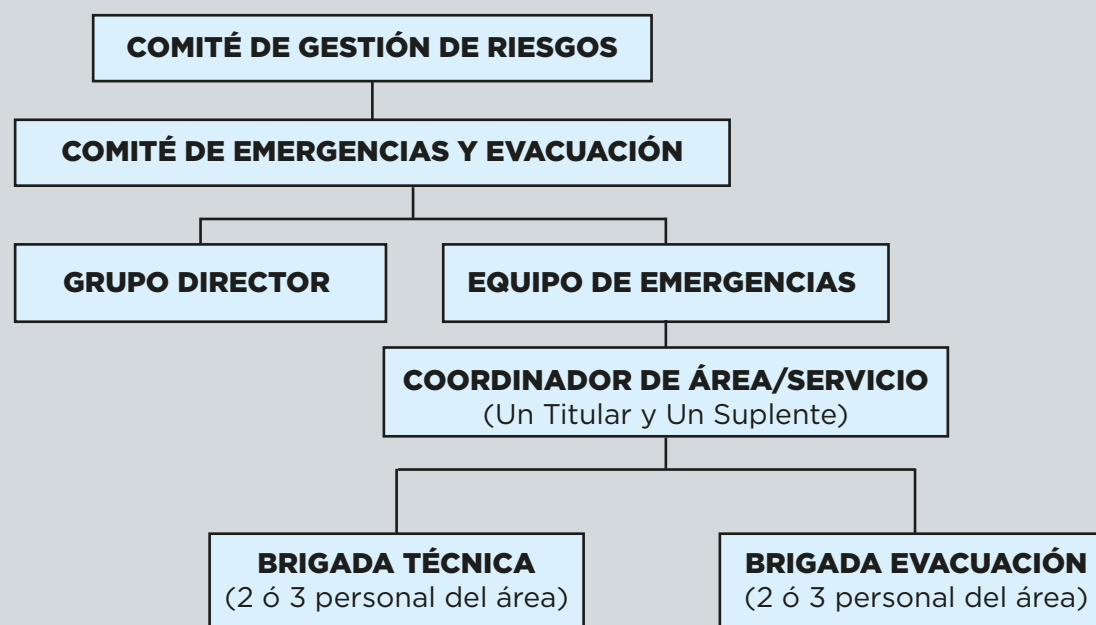

Las funciones de los integrantes de cada grupo de emergencias están ampliadas en cada Rol de Emergencia (Ver Anexo A - Roles y Anexo B - Zonificación)

Elaboró: Ing. Esp. Hig. y Seg. Herrera Juan José - Residencias de Arq. Hosp. y de Ing. Clínica. **Revisó:** Comité de Gestión de Riesgos - Ing. Valetto Roberto - Jefe Div. Biolng y Mant. CC. **Aprobó:** Directorio del ICC Según Acta N°: 06/24 **Resolución:** N° 016/2024 **Fecha Vigencia:** 28/02/24




INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES
FUNDACION CARDIOLOGICA CORRENTINA



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIA

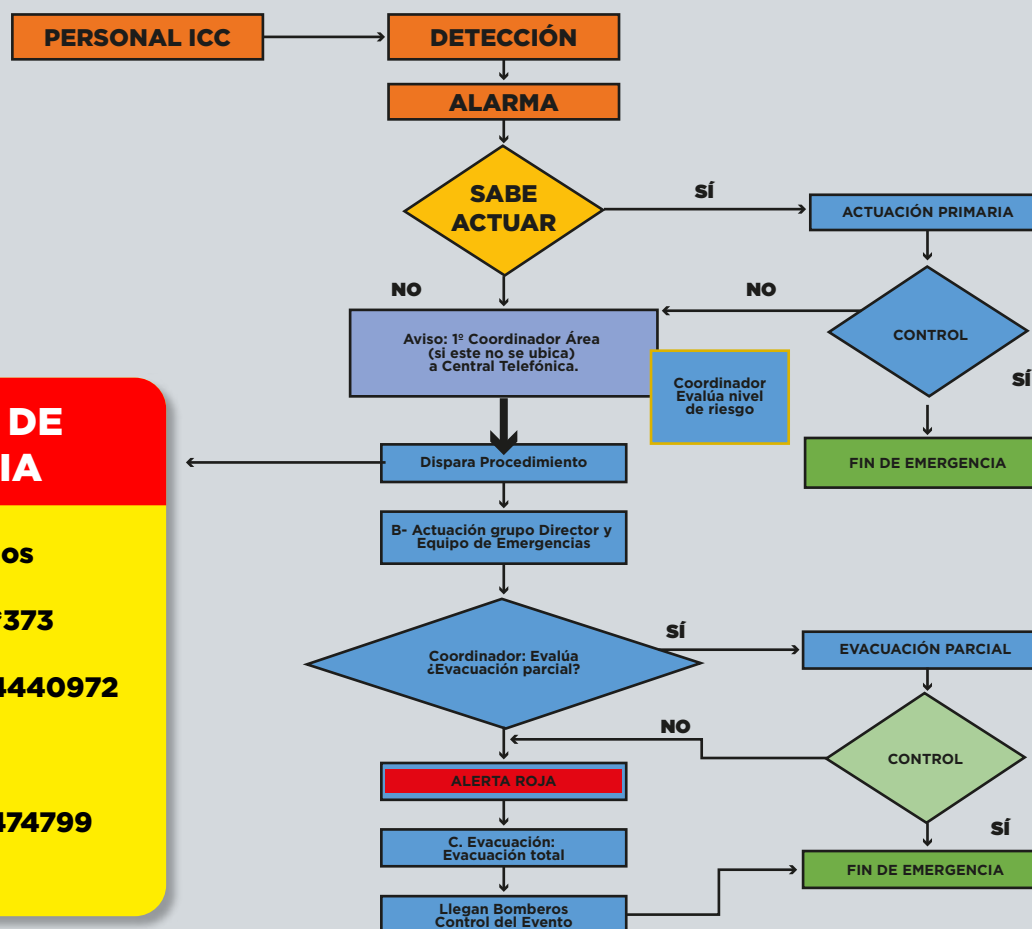

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Operadora ICC (Central TE)	Internos 0/125
1.Mantenimiento	124 - *373
2. Bomberos	100
Voluntarios	03794440972
3.Policía	911
4.Emergencias	107
4 Municipalidad:	
Tránsito	3794474799
5.Defensa Civil	103

Elaboró: Ing. Esp. Hig. y Seg. Herrera Juan José - Residencias de Arq. Hosp. y de Ing. Clínica. **Revisó:** Comité de Gestión de Riesgos - Ing. Valetto Roberto - Jefe Div. Bioing y Mant. CC. **Aprobó:** Directorio del ICC Según Acta N°: 06/24. Resolución: N° 016/2024. Fecha Vigencia: 28/02/24



INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES
FUNDACION CARDIOLOGICA CORRENTINA



TIPOS DE CLASES DE FUEGO Y USO DEL EXTINTOR PORTÁTIL

TIPO DE FUEGO



SÓLIDOS

MADERA, PAPEL, GÉNERO Y OTROS MATERIALES SÓLIDOS.




LÍQUIDOS

NAFTA, ACEITES, PINTURAS Y OTROS LÍQUIDOS INFLAMABLES.



ELÉCTRICOS


MOTORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS.



Utilice el extintor adecuado a la clase de fuego. Los indetificados con ABC, sirven para todas las clases de fuego.


USO DEL EXTINTOR

Retire la traba de seguridad, que se coloca para evitar su uso accidental.

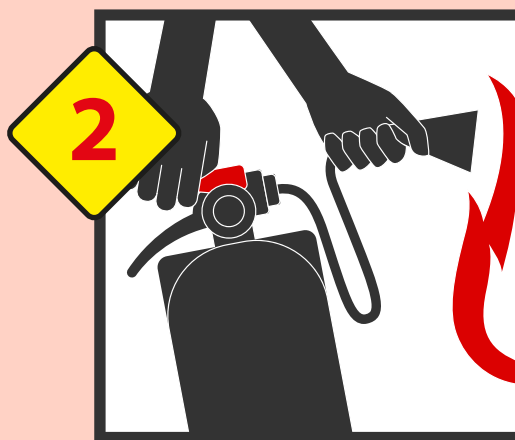

Accione la palanca, dirigiendo el chorro a la base del fuego con movimientos suaves de barrido.

RECUERDE: Si el extintor tiene manómetro, debe indicar dentro del sector **VERDE**. Si está en el sector **ROJO** no tiene presión. DÉJELO y utilice otro.

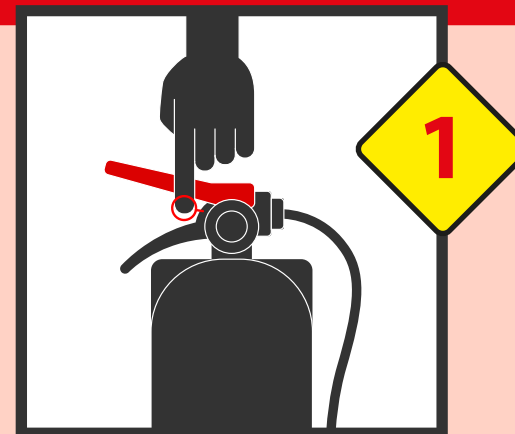

Colóquese a 3 m. aproximadamente del fuego. Al aire libre, a favor del viento.



Actué con calma y decididamente, el equipo se descarga completamente en alrededor de 30 segundos.